




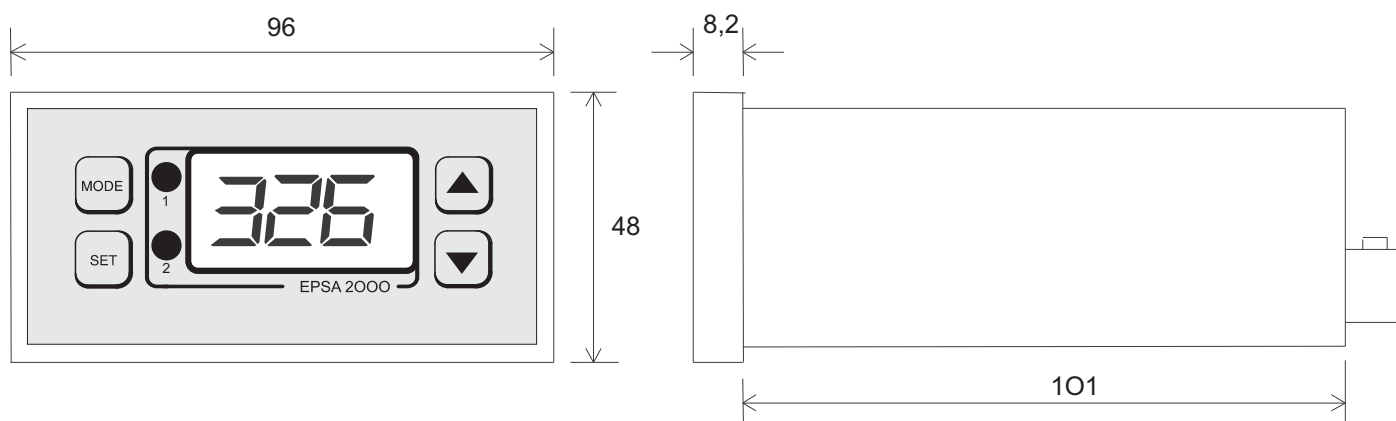


Dimenzije za izdelovo lukenj za vgradnjo : 92 +0,8 x 45 +0,5 mm

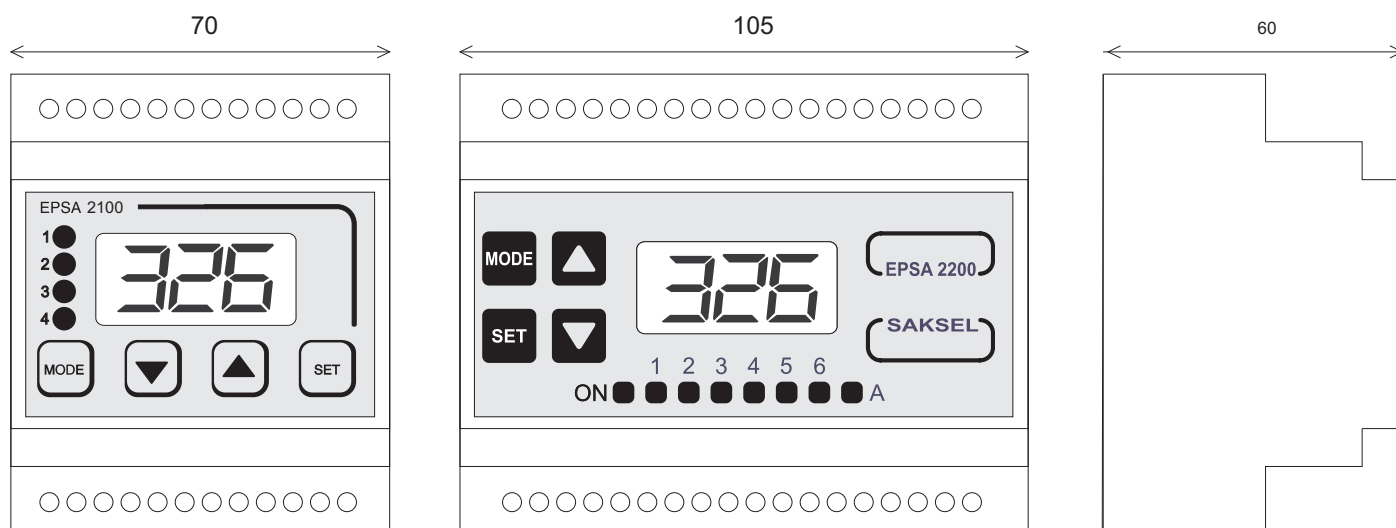

Dimenzije za izdelovo lukenj za vgradnjo : 70 x 47 mm (EPSA 2100)

Dimenzije za izdelovo lukenj za vgradnjo : 105 x 47 mm (EPSA 2200)

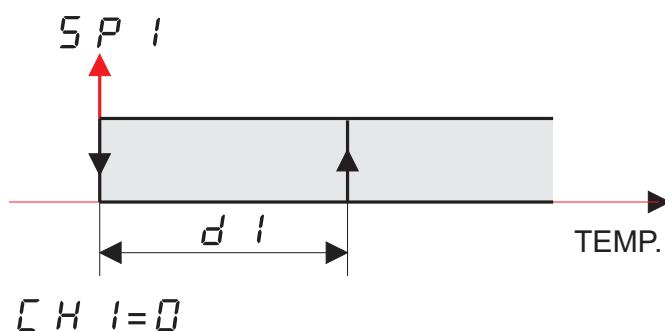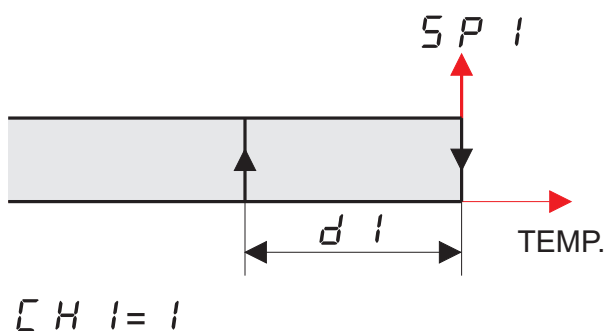

NABOR PARAMETROV REGULACIJE ON - OFF

IZHOD 1

PARAMETER	OPIS	MIN	MAX	NAST.	TIPKA
SP1	nastavitev temperature	LSP	HSP	30,0	SET
d1	diferenca (vklop - izklop)	0,1	25,0	2,0	MODE
CH1	nastavitev izhoda (gretje = 1) , (hlajenje = 0)	0	1	1	MODE

NASTAVLJANJE TEMPERATURE S TIPKO

EPSA

Vstop v nastavljanje


držite pritisnjeno tipko  (cca 10 sek) dokler se na zaslonu ne prikaže napis SP1

odпустite tipko 

na zaslonu se prikaže nastavljena temperatura


s tipko  ali  nastavite želeno temperaturo

odпустite vse tipke , zaslon začne utripati in nastavljanje je končano

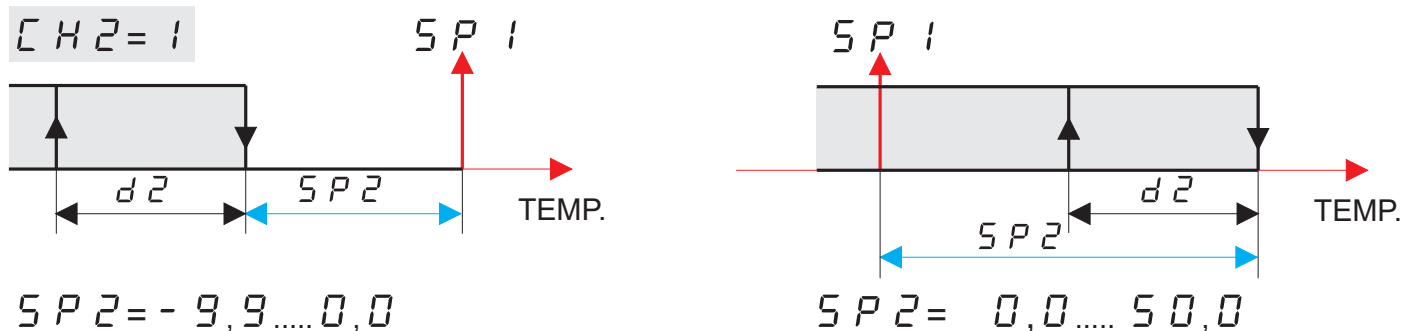

REGULACIJA ON - OFF PLAVAJOČI - HLAJENJE

IZHOD 2

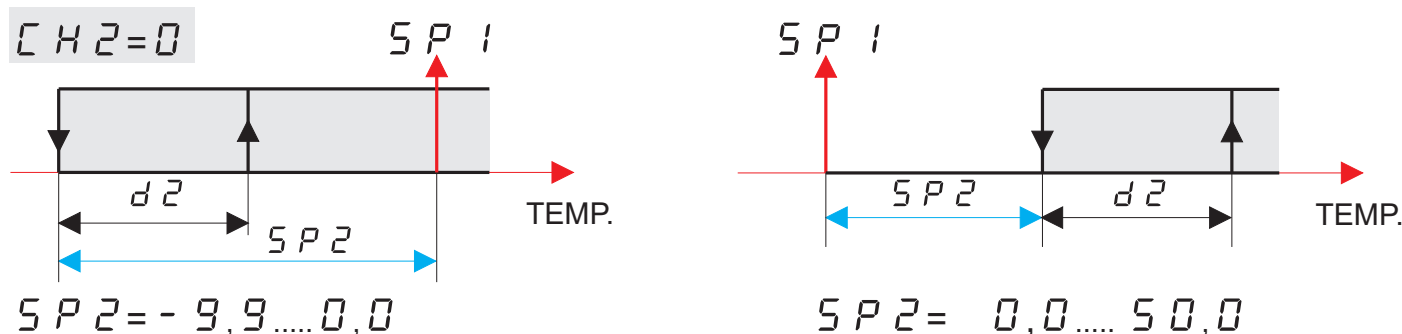

NABOR PARAMETROV REGULACIJE ON - OFF PLAVAJOČI

IZHOD 2

PARAMETER	OPIS	MIN	MAX	NAST.	
$SP1$	nastavitev temperature 1	LSP	HSP	30,0	SET
$SP2$	nastavitev temperature 2 glede na $SP1$	-9,9	50,0	40,0	MODE
$d2$	diferenca (vklop - izklop)	0,1	25,0	2,0	MODE
$CH2$	nastavitev izhoda (gretje = 1) , (hlajenje = 0)	0	1	1	MODE

NASTAVLJANJE PARAMETROV S TIPKO

EPSA

vstop v nastavljanje

držite pritisnjeno tipko (cca 10 sek) dokler se na zaslonu ne prikaže napis prvega parametra

izbira parametra

pritisnite oz. obdržite pritisnjeno tipko (na zaslonu je napis parametra)
s tipko ali izberite parameter , katerega želite spremeniti

spreminjanje vrednosti parametra

odпустite tipko

na zaslonu se prikaže obstoječa vrednost parametra

s tipkama ali nastavite parameter na želeno vrednost

če želite nastaviti še druge parametre ponovite postopek **izbira parametra** ali pa preidite na

konec nastavljanja

odпустite vse tipke , zaslon začne utripati in nastavljanje je končano.

Vse spremembe se shranijo v spominski enoti regulatorja ,
zaslon pa prikazuje izmerjeno temperaturo

PARAMETER	OPIS	MIN	MAX	NAST	TIPKA
<i>CAL</i>	calibracija sonde	-9,9	10,0	0,0	MODE
<i>HSP</i>	omejitev najvišje nastavitve <i>SP1</i> , <i>SP2</i>	<i>LSP</i>	999	999	MODE
<i>LSP</i>	omejitev najnižje nastavitve <i>SP1</i> , <i>SP2</i>	-9,9	<i>HSP</i>	0,0	MODE
<i>SON</i>	tip sonde (0 = J) , (1 = L) , (2 = K)	0	2	2	MODE
<i>FIL</i>	povprečevanje sonde	1	10	6	MODE
<i>COD</i>	verzija regulatorja	---	---	176	MODE

KARAKTERISTIKE REGULATORJA

EPSA

Prikaz : 3 mestni LED prikazovalnik

Merilno območje - 9,9 ...999

Resolucija : 0,1 med -9,9 in 99,9

Natančnost : 1% celotni območje

Priključevanje :

napajalna napetost : odvisno od izvedbe (230 V ac , 12V ac/dc , 24v ac/dc)

priključna moč : 3,5 VA

izvedba priključkov : konektor (EPSA 2000) , sponke (EPSA 2100 EPSA 2200)

PRIKLOPNE SHEME

EPSA

